


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

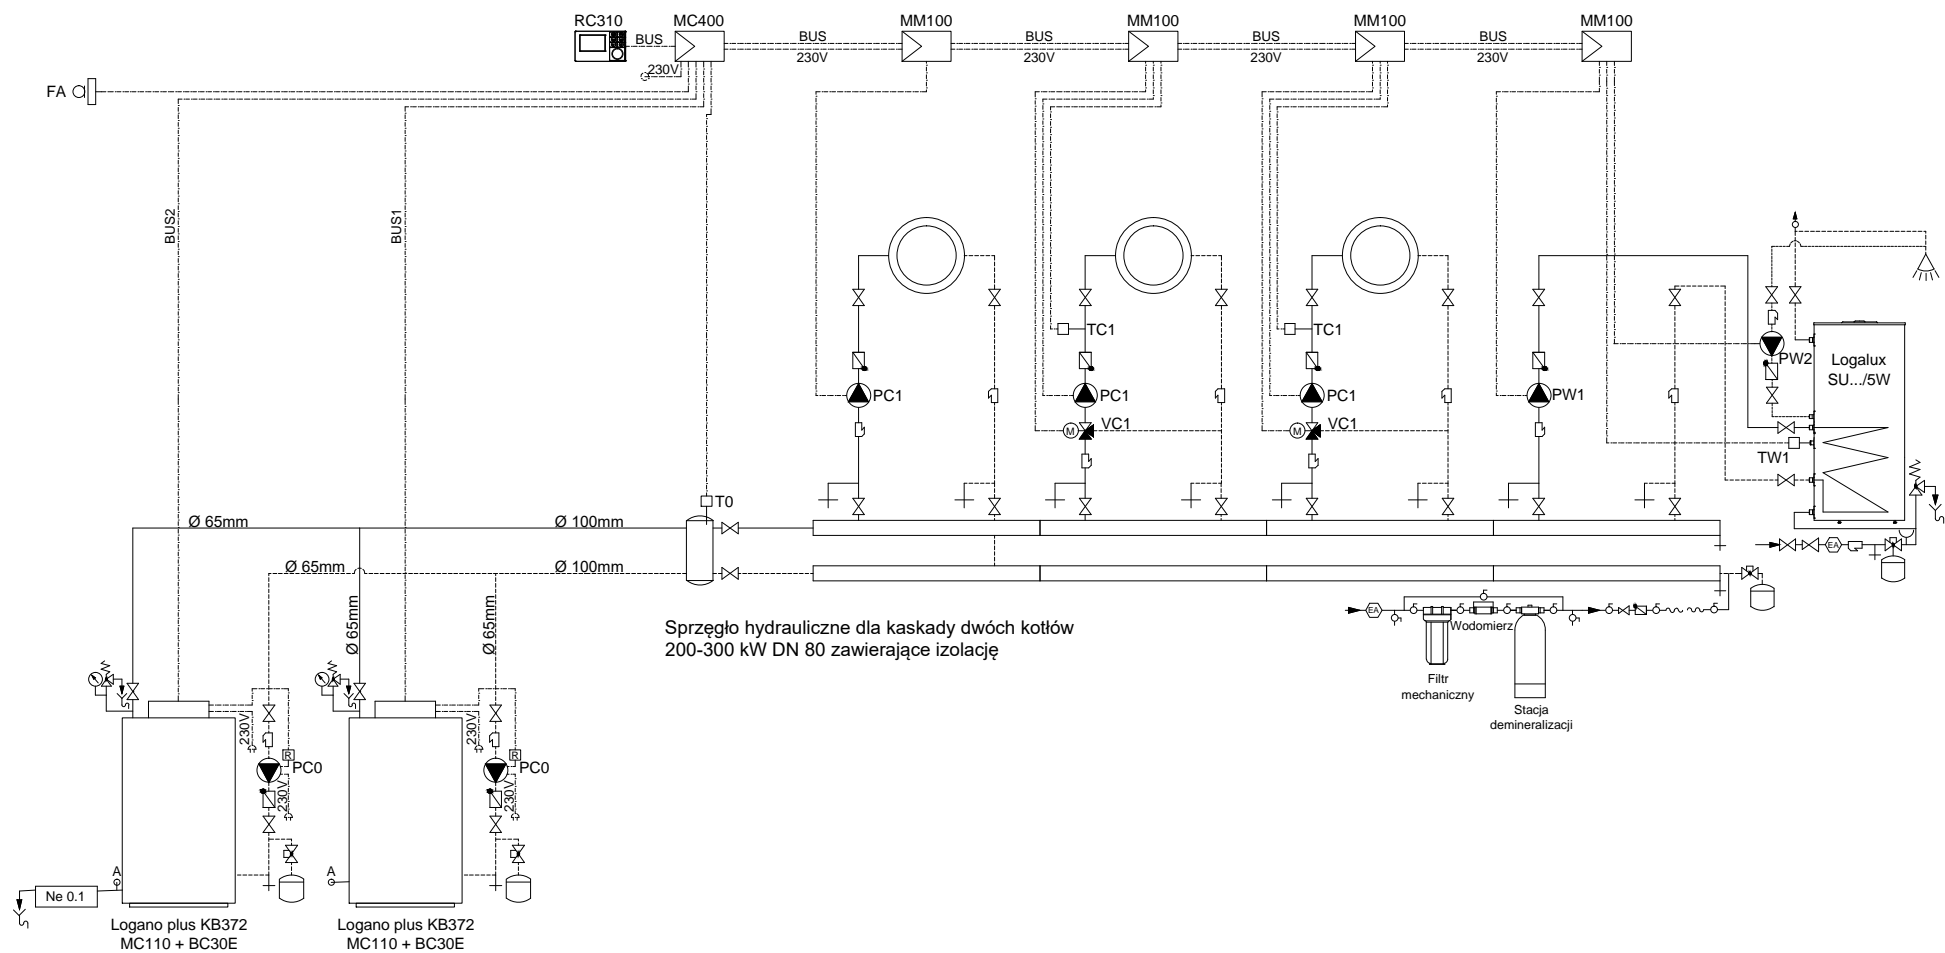

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje projektu. Instalacja powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę oraz zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami

Należy zweryfikować konieczność uzdatniania wody instalacyjnej

Oznaczenie	Kabel elektryczny
PC1	3 x 1.5²
PW1	3 x 1.5²
PW2	3 x 1.5²
230V	3 x 1.5²
VC1	4 x 1.5²
BUS	2 x 0.5²
FA	2 x 0.75²
T0	2 x 0.75²
TC1	2 x 0.75²
TW1	2 x 0.75²

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny kotłowni	Rys. nr 1	Skala - - -
Obiekt	Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy o większej mocy wraz z technologią kotłowni w budynku Zespołu Szkół		
Adres	Turośń Kościelna, ul. Białostocka 4A dz. nr geod. 381, gm. Turośń Kościelna		
			Podpis
Projektant	mgr inż. Agnieszka Dąbrowska		
Nr uprawnień	PDL/0044/POOS/11		
Współpraca	mgr inż. Piotr Żygielo		
Nr uprawnień			
Specjalność instalacyjna			
Data: 05.04.18 r.			