


Przekrój kotłowni A-A, skala 1:25

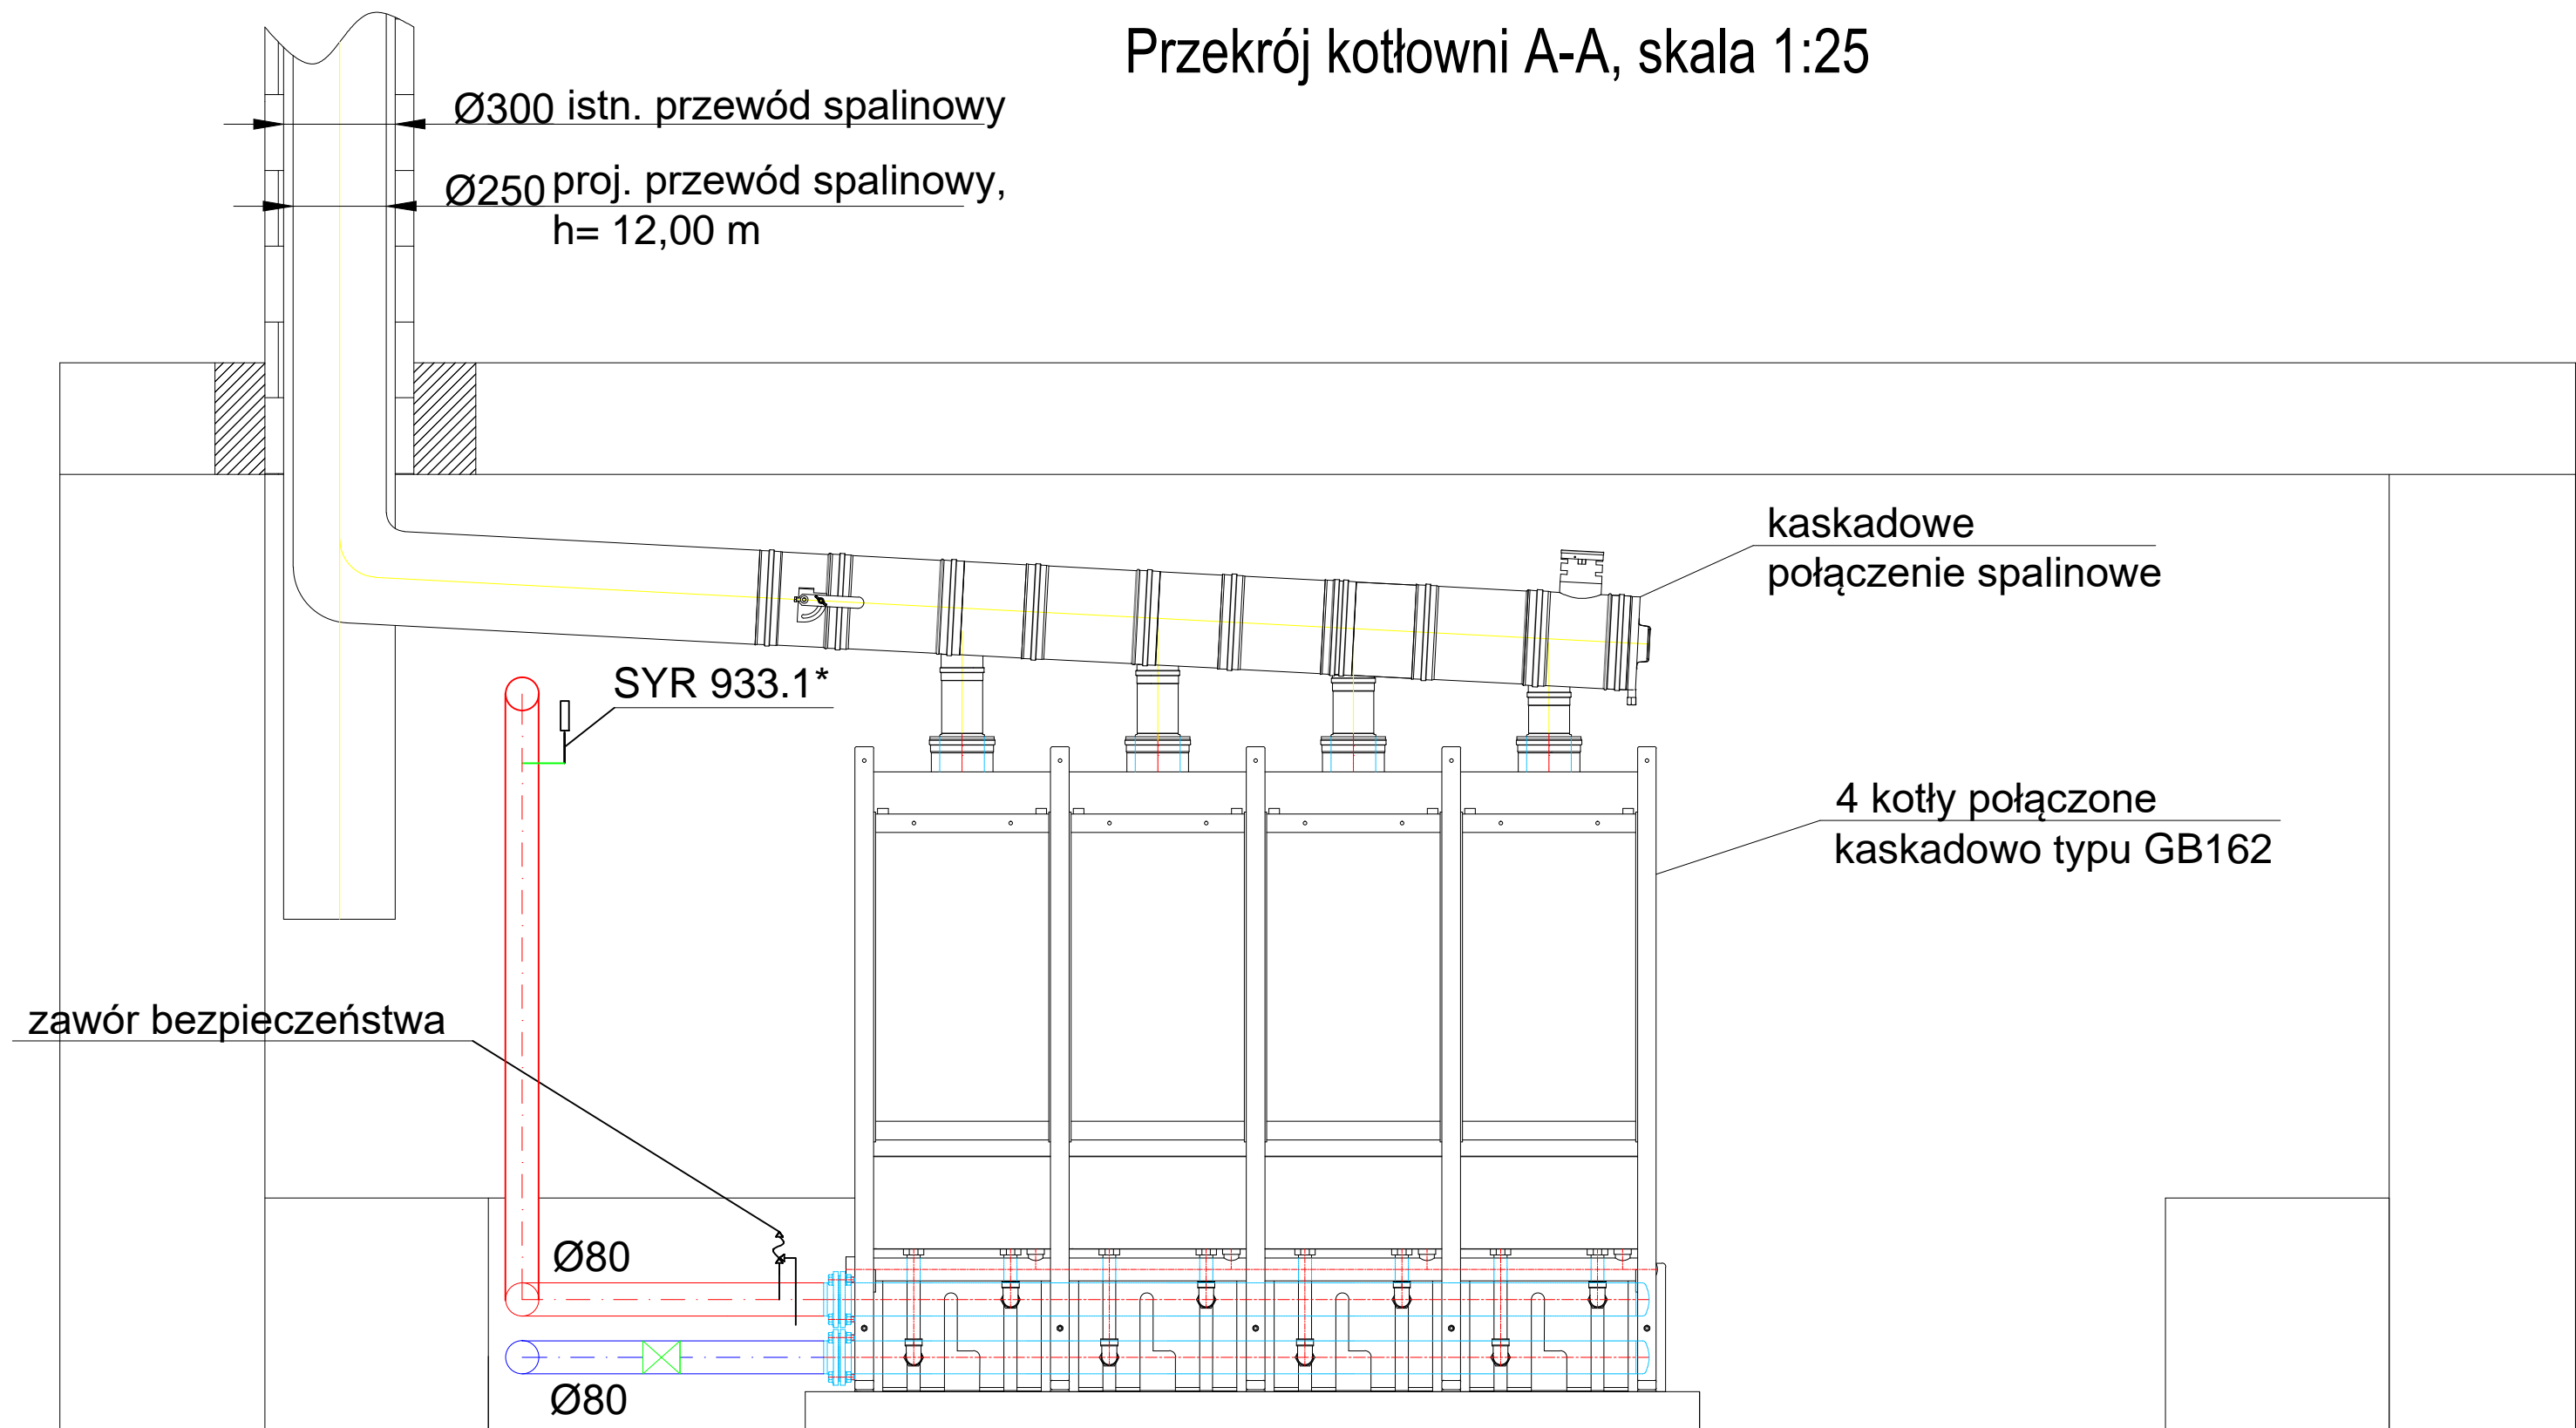

*- SYR 933.1 zamontować powyżej kotła i grup pompowych

Nazwa rysunku	Przekrój kotłowni A-A	Rys. nr 3	Skala: 1:25
Obiekt	Rozbiórka i budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej - wymiana kotła gazowego c.o.		
Adres	Turośń Kościelna, ul. Białostocka 4A, dz. nr geod. 381, gm Turośń Kościelna		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Agnieszka Dąbrowska	PDL/0044/ POOS/11	
Współpraca	mgr inż. Piotr Żygielo		
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 28.05.18 r.			