

LEGENDA:

SSWIN

CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI
WŁAMANIA I NAPADU SSWIN WG ODR.
OPRACOWANIA



MANIPULATOR SYSTEMU SYGNALIZACJI
WŁAMANIA I NAPADU SSWIN



DUALNA CZUJKA RUCHU SYSTEMU
SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN



KONTAKTRON BRAMOWY SYSTEMU
SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN

EXP xx

EXPANDER WEJŚĆ/WYJŚĆ SYSTEMU
SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWIN WG
ODR. OPRACOWANIA


- YTDY 6x0,5 mm2 - ILOŚĆ Żył I PRZEKRÓJ
- ZAŁEŻNY OD DŁUGOŚCI I DTR URZĄDZENIA
- YTDY 8x0,5 mm2 - ILOŚĆ Żył I PRZEKRÓJ
- ZAŁEŻNY OD DŁUGOŚCI I DTR URZĄDZENIA

UWAGAI

Przewody w odpowiedniej klasie

Oznaczenie elementów SSWIN AB, C, gdzie:

- A - typ elementu
- B - numer centrali
- C - numer elementu podłączonego do koncentratora

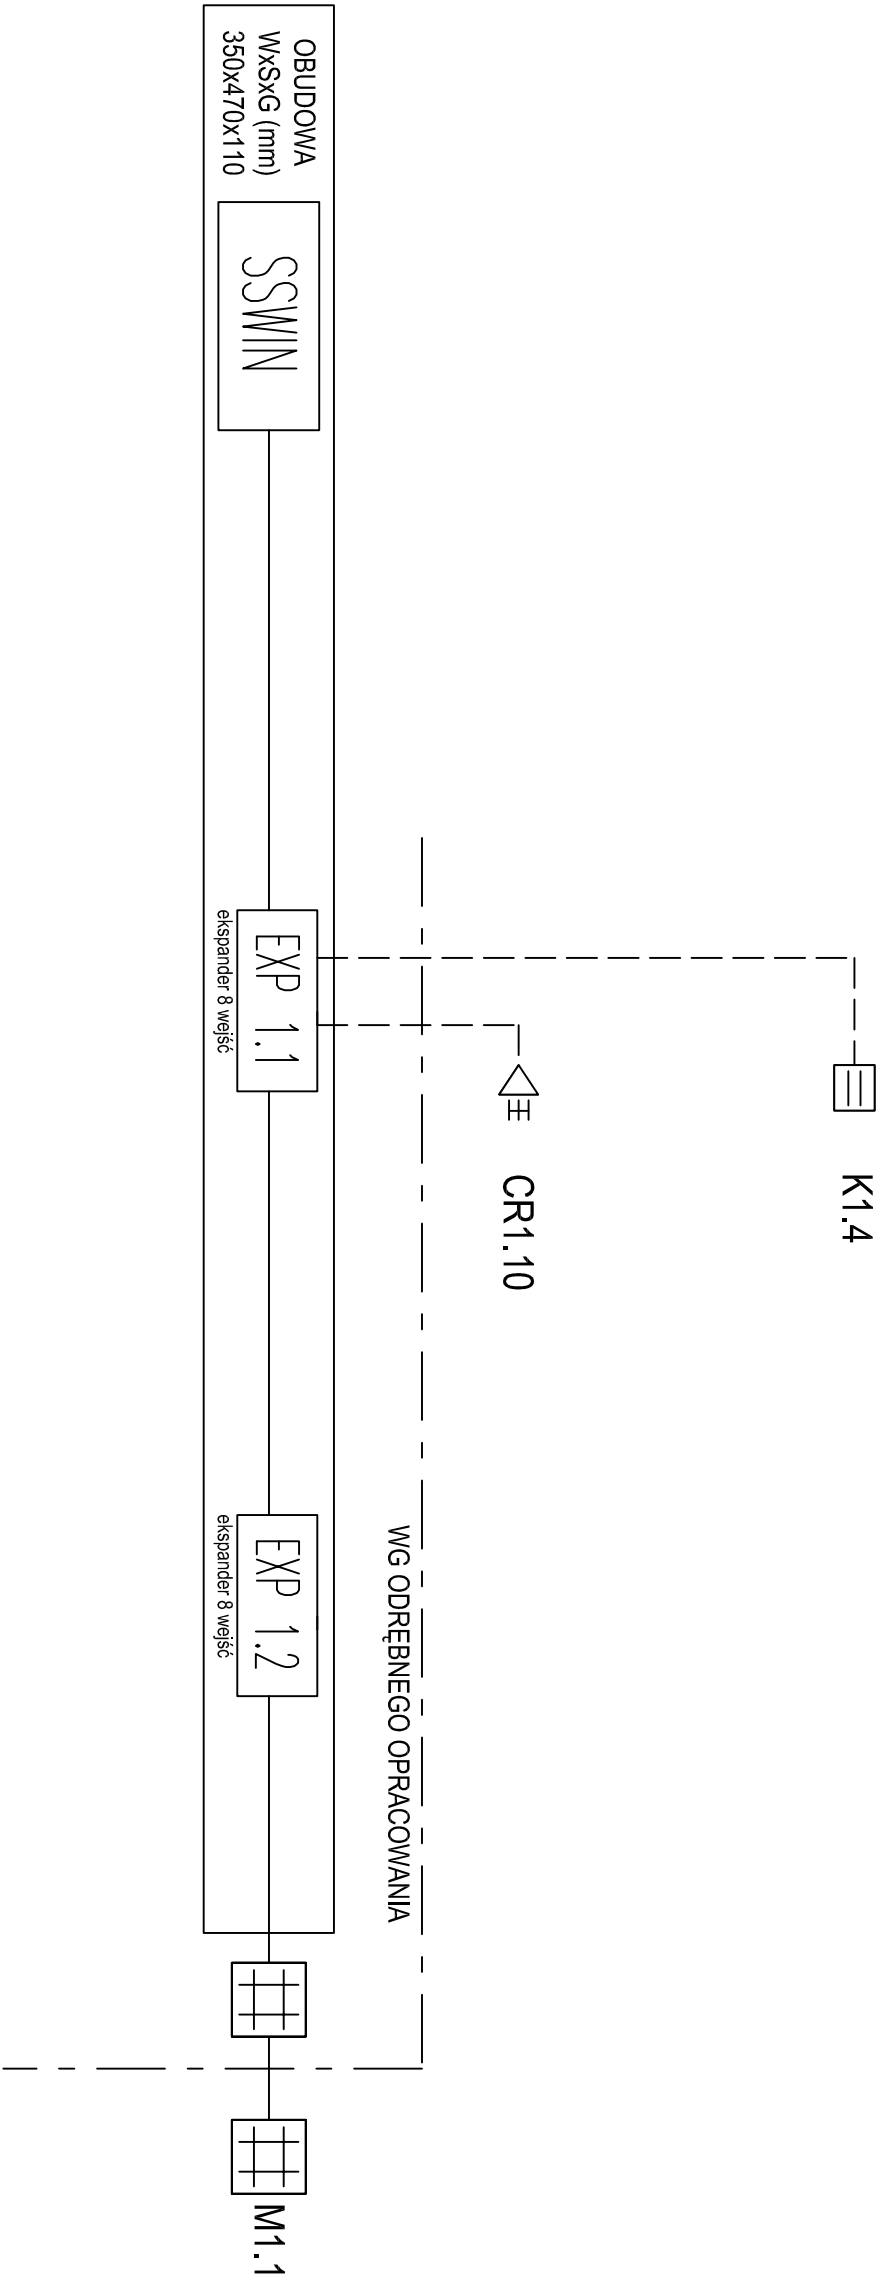

PIOTR BARTOSZEWICZ

elektrcis

ul. Szwalsowa 19, 15-621 Białystok

tel. kom. 666 328 625, e-mail: elektrcis@poczta.onet.pl

NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955617

<