



RZUT PARTERU

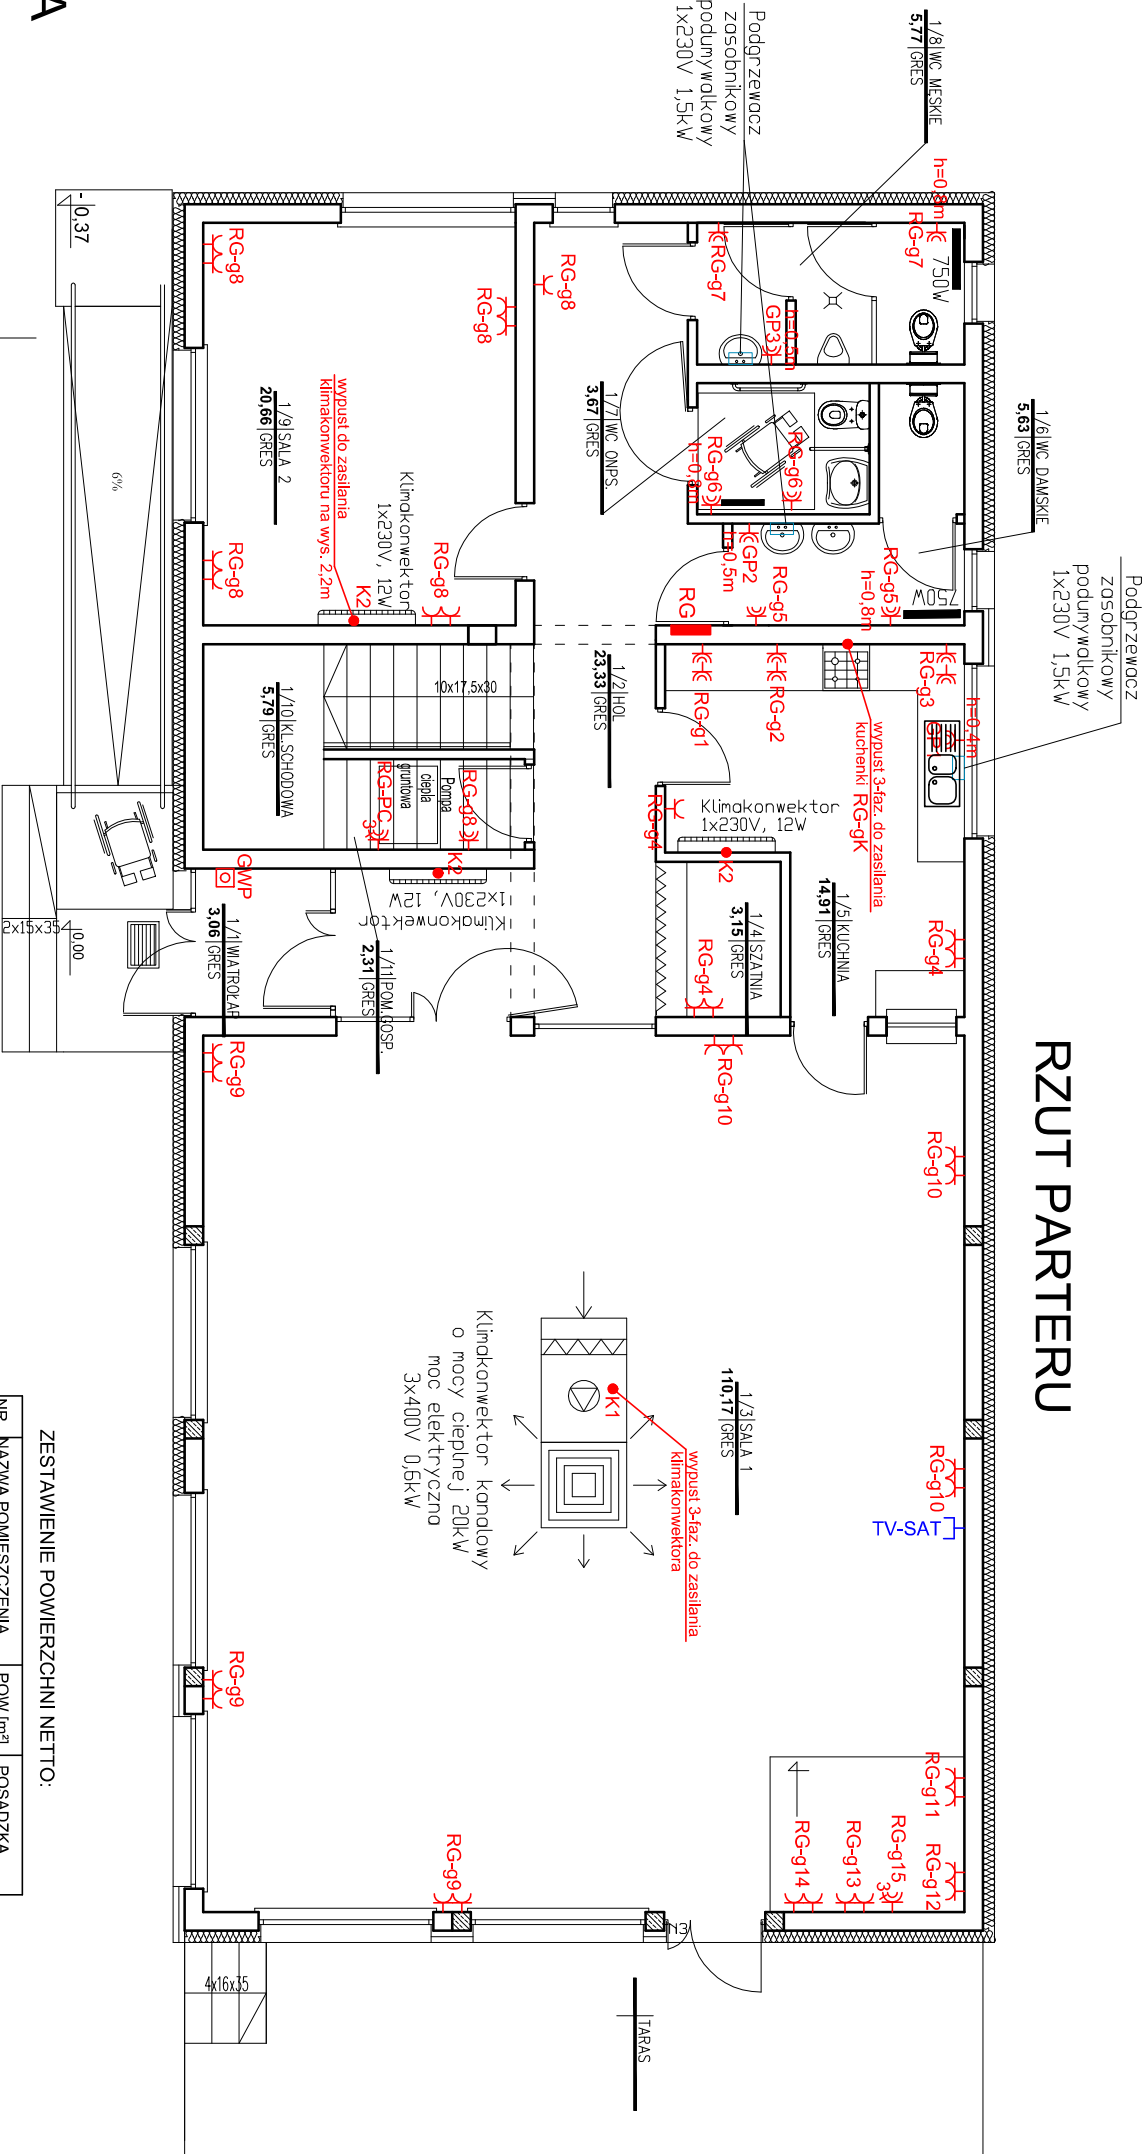

RZUT PODDASZA

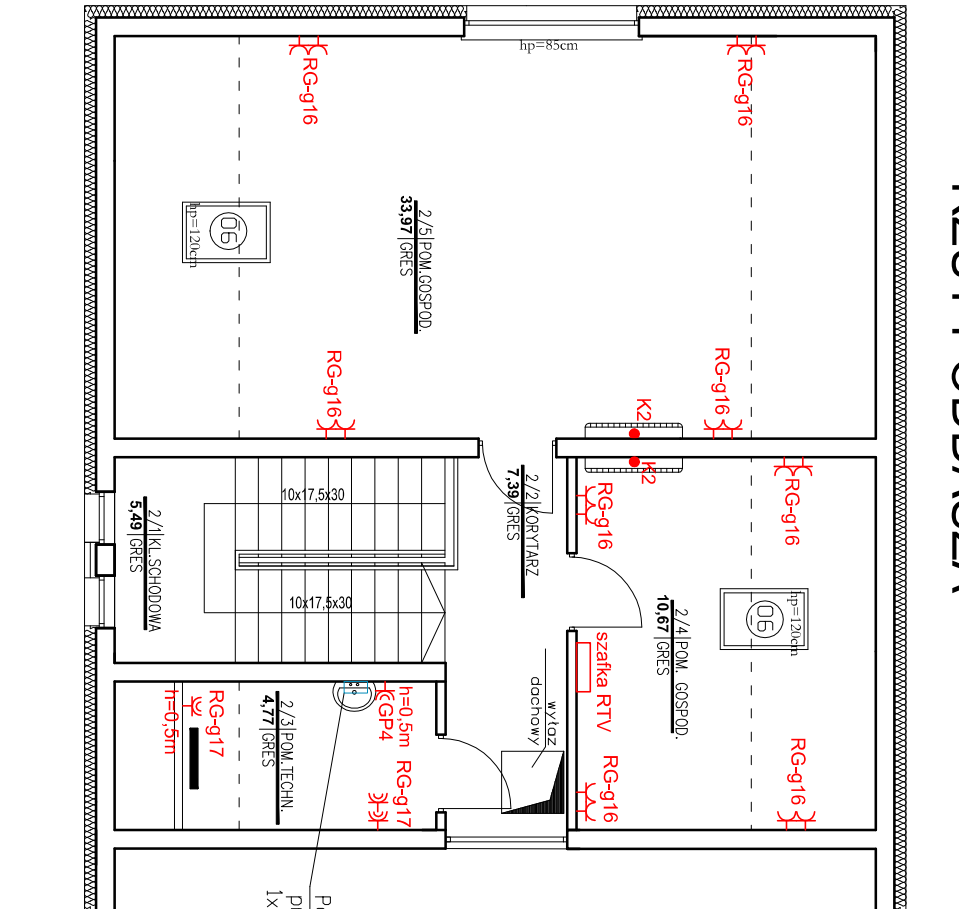

- UWAGA:
- gniazda montować na wysokości 0,3m od podłogi
 - w pomieszczeniach mokrych (np. łazienki) gniazda montować na wysokości 1,4m
 - łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi
 - lokalizację wypustów K1 i K2 do zasilania klimatyzatorów uzgodnić na etapie realizacji prac z kierownikiem branży sanitarnej
 - wykonać zestaw anten do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej

Podgrzewacz
z osobnikowy
podumyolkowy
1x230V 2,5kW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POSADZKA
2/1	KL.SCHODOWA	5,49	gres
2/2	KORYTARZ	7,39	gres
2/3	POM. TECHNICZNE	4,77	gres
2/4	POM.GOSPODARCZE	10,67	gres
2/5	POM.GOSPODARCZE	33,97	gres
RAZEM		62,29	

- RG**
- gniazdo elektryczne podtyrkowe, 230V, In=16A, IP44
 - gniazdo elektryczne podtyrkowe, 230V, In=16A, IP20
 - gniazdo elektryczne na tyrkowe, 400V, In=25A, min. IP44, przełącznik 0-1
 - wypust przewodu o dł. 1m
 - główny wyłącznik prądu

rozdzielnica główna elektryczna
podtyrkowa z drzwiami pełnymi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POSADZKA
1/1	WIATROLAP	3,06	gres
1/2	HOL	23,33	gres
1/3	SALA 1	110,17	gres
1/4	SZATNIA	3,15	gres
1/5	KUCHNIA	14,91	gres
1/6	WC DAMSKIE	5,63	gres
1/7	WC ONPS	3,67	gres
1/8	WC MĘSKIE	5,77	gres
1/9	SALA 2	20,66	gres
1/10	KL.SCHODOWA	5,79	gres
1/11	POM.GOSPODARCZE	2,31	gres
RAZEM		198,45	

ŚWIETLICA WIEJSKA we wsi Bartszczówka,
gmina Turośń Kościelna,

RZUT PARTERU
I PODDASZA

1:100

nazwa i adres budownego	ŚWIETLICA WIEJSKA we wsi Bartszczówka, gmina Turośń Kościelna,	nr rys. E-2
nazwa i tytuł	RZUT PARTERU I PODDASZA	data: 15.03.2013
autor projektu projektant inż. elektryk sprawdził specjalność:	mgr inż. ROBERT GRÓDZKI mgr inż. TOMASZ SUROWIEC nr upr. PDL/0101/POOE/08 nr upr. PDL/0074/POOE/07	podpis: podpis: