


# SCHEMAT PRZEJŚCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ POD ROWEM

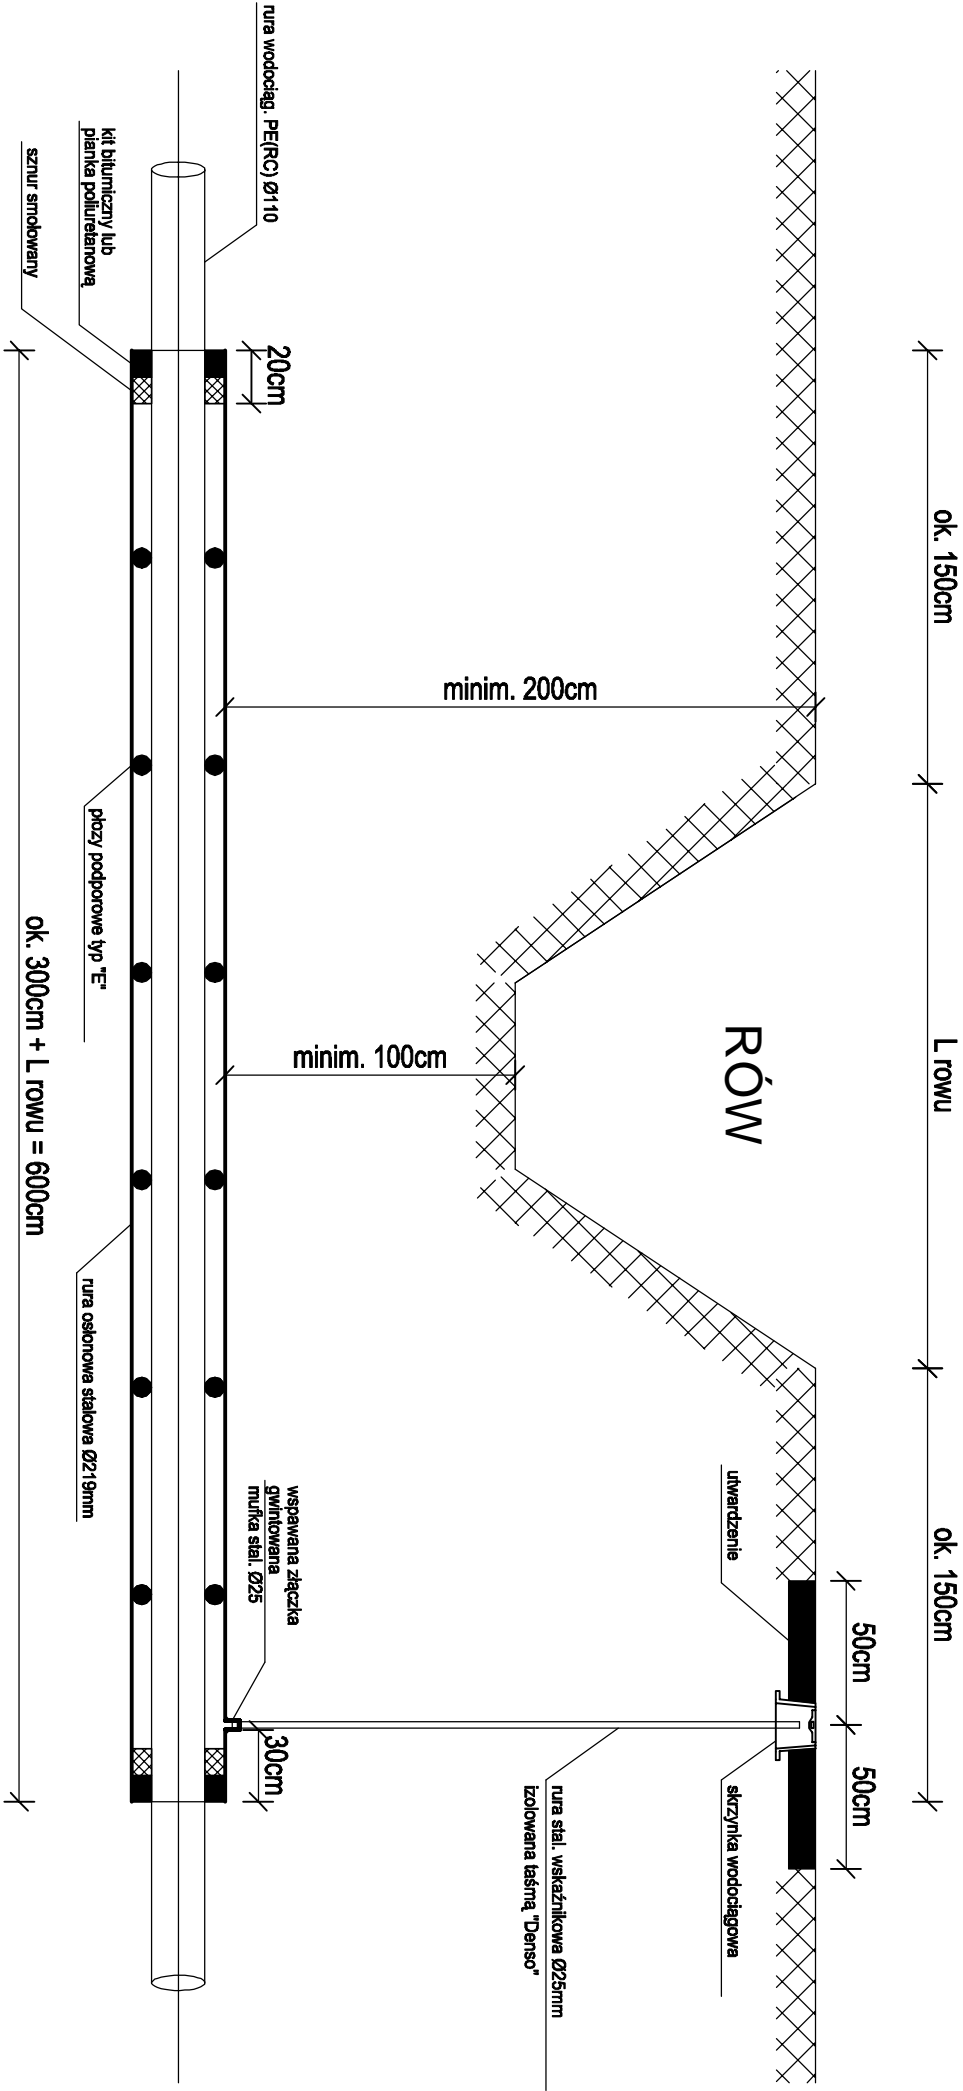

POD ROWAMI I INNYMI CIEKAMI (otwartymi) ;  
głębokość przykrycia rury osłonowej co najmniej 1,0m poniżej dna, a w przypadku cieków płytszych niż 1,0m nie mniej niż 2,0m od powierzchni brzeгу.

Przejścia pod drogami wykonać także w rurze osłonowej bez rurki sygnalizacyjnej.

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl		
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej		
ADRES bud.: Czaczki Małe gmina Turośń Kościelna po dz. nr geod. 365, 361/1 obręb geod. Czaczki Małe		
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA schemat
NAZWA RYSUNKU : przejście sieci pod rowem	Nr rys. 5	DATA 29.12.2014.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Buklaño upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL/0137/POOS/13		
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89		
PODPIS		PODPIS